

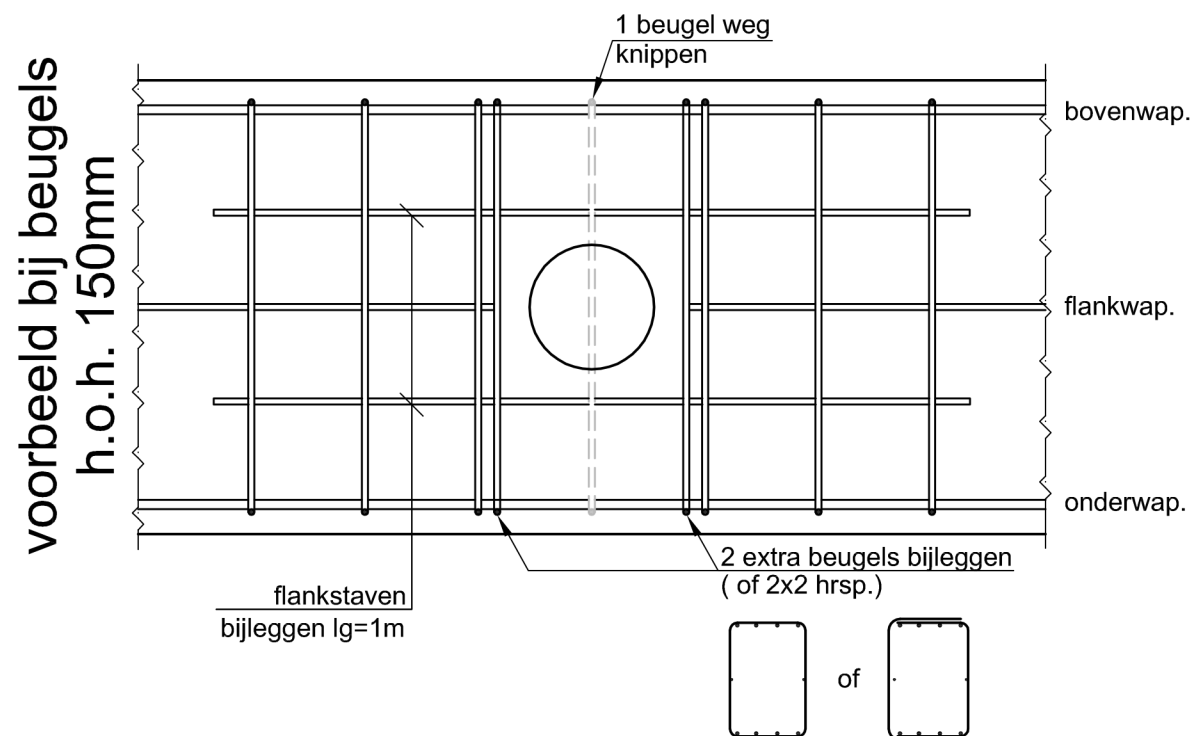
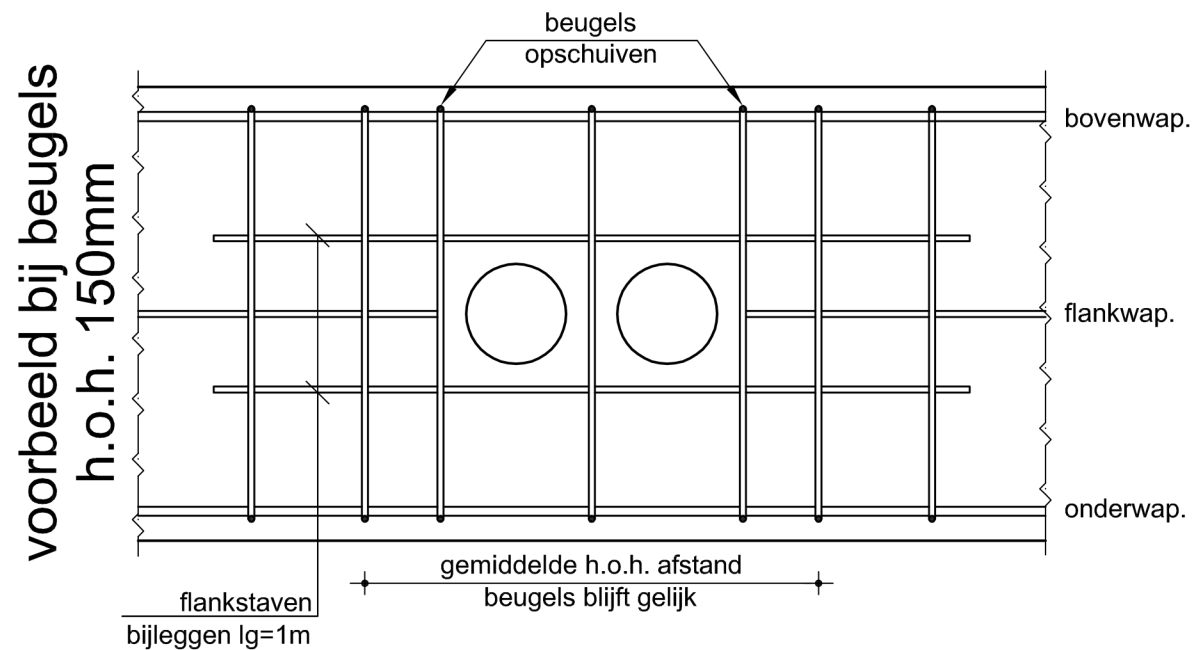


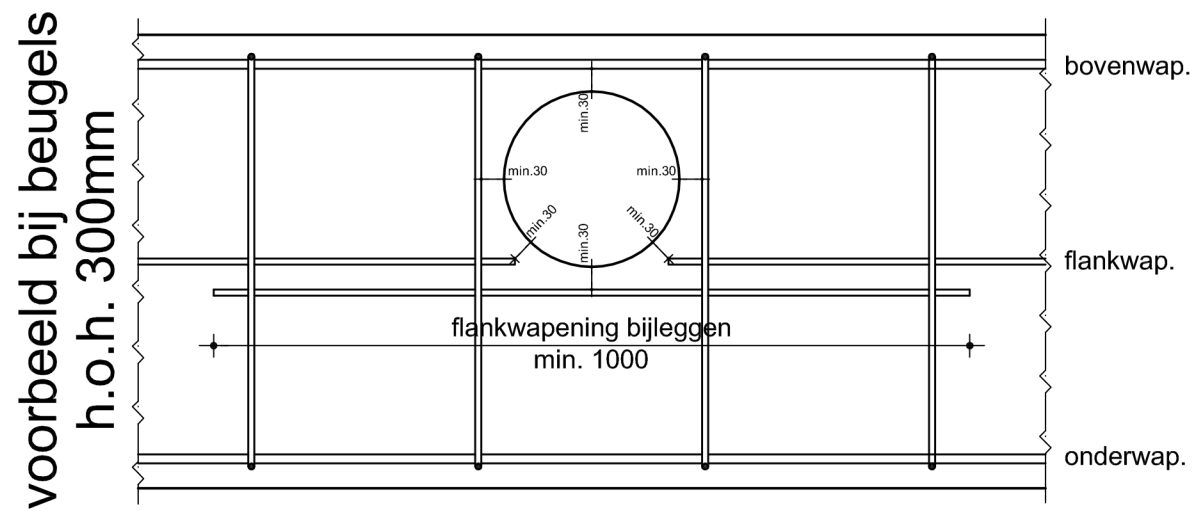

WAPENING FUNDERINGSBALKEN

randvoorwaarde t.p.v. sparing

- Flankstaven die door sparingen weg geknipt worden, moeten onder resp. boven de sparing bijgelegd worden. $lg=1m$, tenzij anders is aangegeven.
- Beugels die door sparingen weg geknipt worden. Links en rechts van sparingen bijleggen.
- Genoeg dekking op de beugels houden; min. 30mm. Beugels eventueel verschuiven.
- Geen sparingen positioneren t.p.v. funderingspalen. Hart-paal tot hart-sparing min. 1m.
- Geen sparingen >60mm daar waar beugels h.o.h. 100mm liggen.



CASTERMANS ENGINEERS
adviesbureau voor bouwconstructies en bouwtechniek

Hoeve Het Broek
Waterrijk 1
6247 CL Gronsveld

Tel. : 043 - 60 80 300
Fax : 043 - 60 80 301
E-mail : info@castermans.nl